




Central Management of Cairo		Lab. of detergents & soap	
General department of detergents & soap and petroleum products			
Test Report			
Sample Data			
Sample Code: _____	No. of Pages: (1/ 2)		
Laboratory Code: 052/ 21 /2022	Sub Lab Code: 09/46 /2022, 016/ 11 /2022		
Sample Type: GB Cleaner ECO	Sample Description: Original package, 600 grams		
Sample Arrival Date: 16/1/2022	Report Issue Date: 30/1/2022		
Customer Requirements			
Required Test: according to Egyptian standard 1654/2018 for Glass cleaner			
Standard Specification No. : Egyptian standard 1654/2018 for Glass cleaner			
Customer Information			
Customer Name: GB Chem Company	Address: 01226875267		
Test Results			
Test	Result (Unit)	Standard Limit	Conformity
Homogeneity and Odor	Pass	Clear homogeneous liquid with acceptable odor	Confirmed
Effect on surfaces	Pass	Not affect	Confirmed
Percent of Non-ionic surfactant (%)	1.65	Less than 5 (as recorded on package)	Confirmed
Percent of alcoholic substances (Isopropanol) (%)	50.05	Minimum 10	Confirmed
Methanol (%)	Not found	Maximum 0.5	Confirmed
Ammonia (%)	Not found	Maximum 2	Confirmed
Labelling (standard 6910/2015)	Recorded	Shall be recorded	Confirmed
Conclusion: The sample is Confirmed according to Egyptian standard 1654/2018 for Glass cleaner			
-These results represent the submitted sample, which represent only the quantity selected from. - Remnants of the samples remain for a maximum one month from the date of the test. The validity of the test report three (3) months to food samples and (6) months to the other (kinds) of samples from the date of the report issue (Report End)			
Laboratory Manager		General Manager	
(Mohamed saad) 30/1/2022 Cairo Labs Chief		Narmen Ibrahim 30-1-2022	
(Deaa A.E/Halim) 30/1/22		Stamp:	
Edited by: Mahmoud	- The test report printed under the responsibility of C A only.		Back



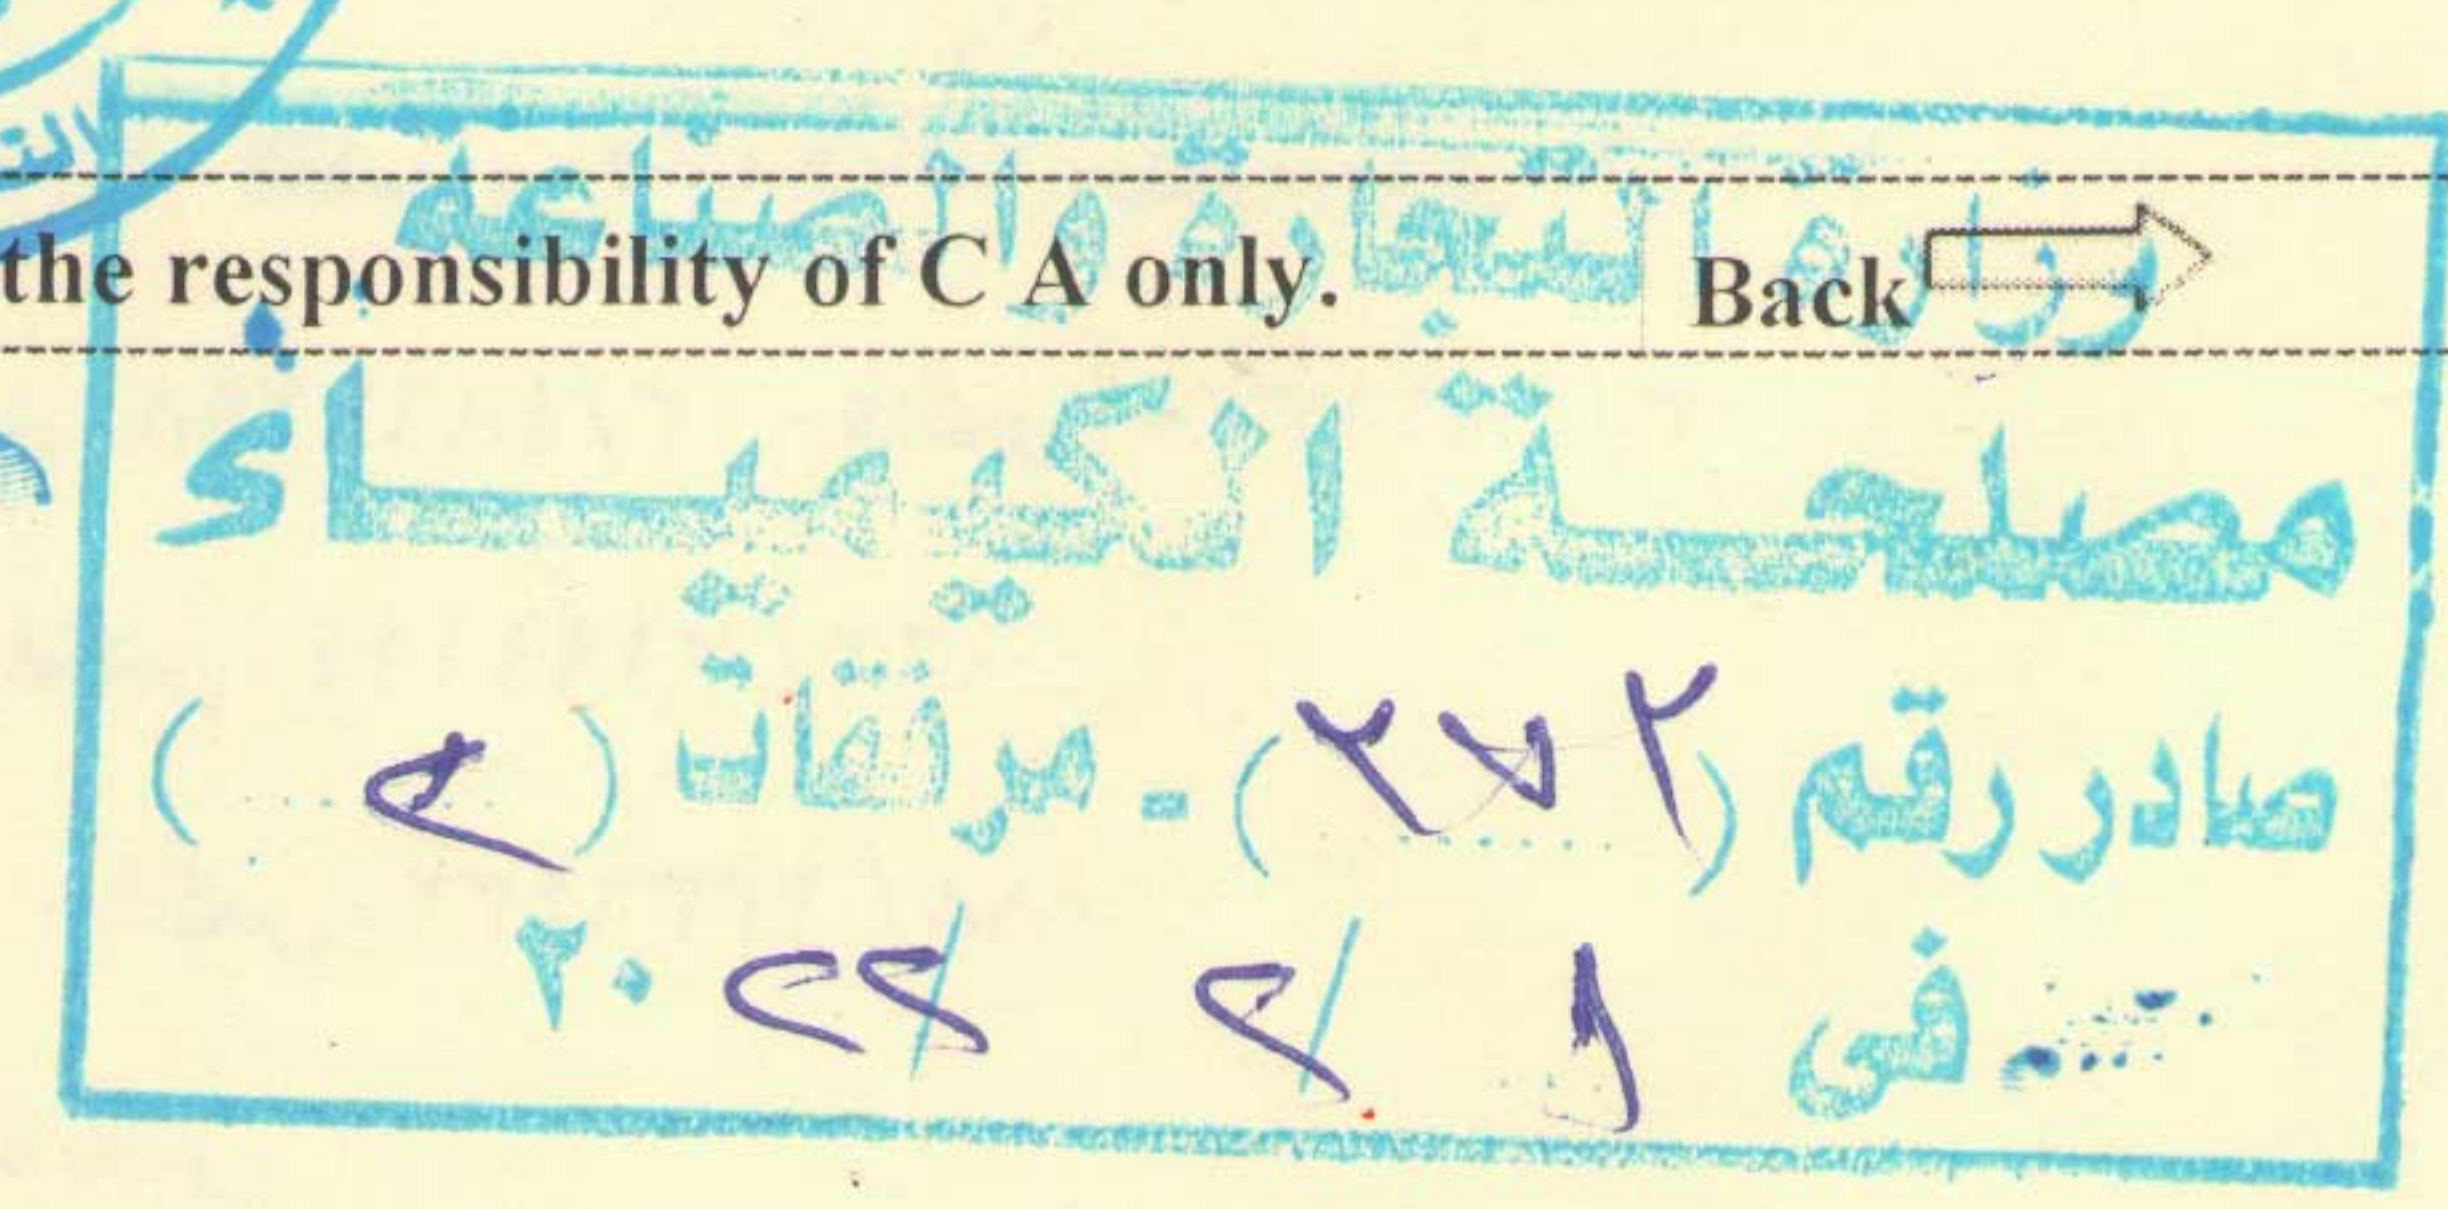

الإدارة المركزية لمعامل القاهرة			
الإدارة العامة لمعامل المنظفات والصابون والمنتجات البترولية	المعمل المختص/ المنظفات والصابون		
تقرير الاختبار (Test Report)			
بيانات العينة			
كود/ شهادة الوارد للعينة: ---	عدد الصفحات/ العدد الكلي: (١ / ١)		
كود المعمل الرئيسي: ٢٠٢٢/ ٢١ / ٠٥٢	كود المعمل الفرعي: ٢٠٢٢/٤٦/٠٩ ، ٢٠٢٢/١١/٠١٦		
مسمى العينة: GB Cleaner ECO	وصف العينة: عبوة اصلية زنة ٦٠٠ جرام		
تاريخ ورود العينة: ٢٠٢٢/ ١/١٦	تاريخ إصدار التقرير: ٢٠٢٢/١/٣٠		
مطالب العميل			
الفحص المطلوب: تطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠١٨/١٦٥٤ الخاصة بسائل تنظيف الزجاج.			
المواصفة القياسية: المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠١٨/١٦٥٤ الخاصة بسائل تنظيف الزجاج .			
بيانات العميل			
اسم العميل: شركة جى بى كيم	جهة العميل: ٠١٢٢٦٨٧٥٢٦٧		
نتائج الاختبارات			
الاختبار/الوحدة	النتيجة	حدود المواصفة	المطابقة
١- التجانس والرائحة	اجتازت الاختبار	سائل رائق متجانس مقبول الرائحة	مطابقة
٣- التأثير على الاسطح والحوائط	اجتازت الاختبار	لا يؤثر	مطابقة
٤- نسبة المادة الفعالة الغير ايونية (%)	١,٦٥	أقل من ٥ (كما هو مدون على العبوة)	مطابقة
٥- نسبة المواد الكحولية (الايزوبروبانول)(%)	٥٠,٠٥	١٠ حد أدنى	مطابقة
٦- نسبة الميثانول (%)	لم يستدل	٠,٥ حد أقصى	مطابقة
٧- نسبة الامونيا (%)	لم يستدل	٢ حد أقصى	مطابقة
٣- بطاقة البيانات (م.ق.م ٢٠١٥/٦٩١٠)	مدونة	تدون	مطابقة
الاستنتاج: العينة مطابقة للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٠١٨/١٦٥٤ الخاصة بسائل تنظيف الزجاج			
- هذه النتيجة تخص العينة المقدمة ولا تمثل إلا الكمية الممثلة منها العينة ، وتمثيلها لأي كميات أخرى هي مسئولية جهة سحب العينة.			
- يحتفظ ببقايا العينات بعد اختبارها بمعامل المصلحة لمدة أقصاها شهر من تاريخ الاختبار.			
- سريان العمل بتقرير الاختبار لمدة ثلاثة أشهر للعينات الغذائية ولمدة ستة شهور لباقي العينات من تاريخ إصدار التقرير. (نهاية التقرير)			
مدير الإدارة		المدير العام	
(له / م. ق. م. ١١٢ / ٢٠٢٢)		(له / م. ق. م. ١١٢ / ٢٠٢٢)	
الختم:			
وزارة التجارة والصناعة		مصلحة الكيمياء	
تقرير الاختبار يطبع تحت مسئولية مصلحة الكيمياء فقط		صادر رقم (٢٧٢) - مرققات (٢)	
في ١ / ٢ / ٢٠٢٢		محرر التقرير:	
خلفه		←	

٤٩٩٥